

Trinkwassererwärmer gemäß EN 12897

Betriebsdruck:	Wärmwasser	Heizwasser	Solarwasser
Prüfdruck:	10 bar	10 bar	10 bar
Betriebstemp:	13 bar	13 bar	13 bar
	95 °C	110 °C	110 °C
Tauscherfläche:		0,7 m ²	0,95 m ²
Inhalt:	196 l	4,9 l	6,4 l

Speichergewicht ohne

Verpackung:

Korrosionsschutz:

Isolation:

Design:

Baustoffklasse:

Energieeffizienzklasse:

Beinack:

Verpackung:

geschrumpft.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Alle G-Gewinde nach DIN EN ISO 228

Alle B-Gewinde nach DIN EN 10226

KW
-Kaltwasser

$\frac{M}{W}$

2 Zickuhr-Zickuhr

100110101117-	7
100110101117-	7

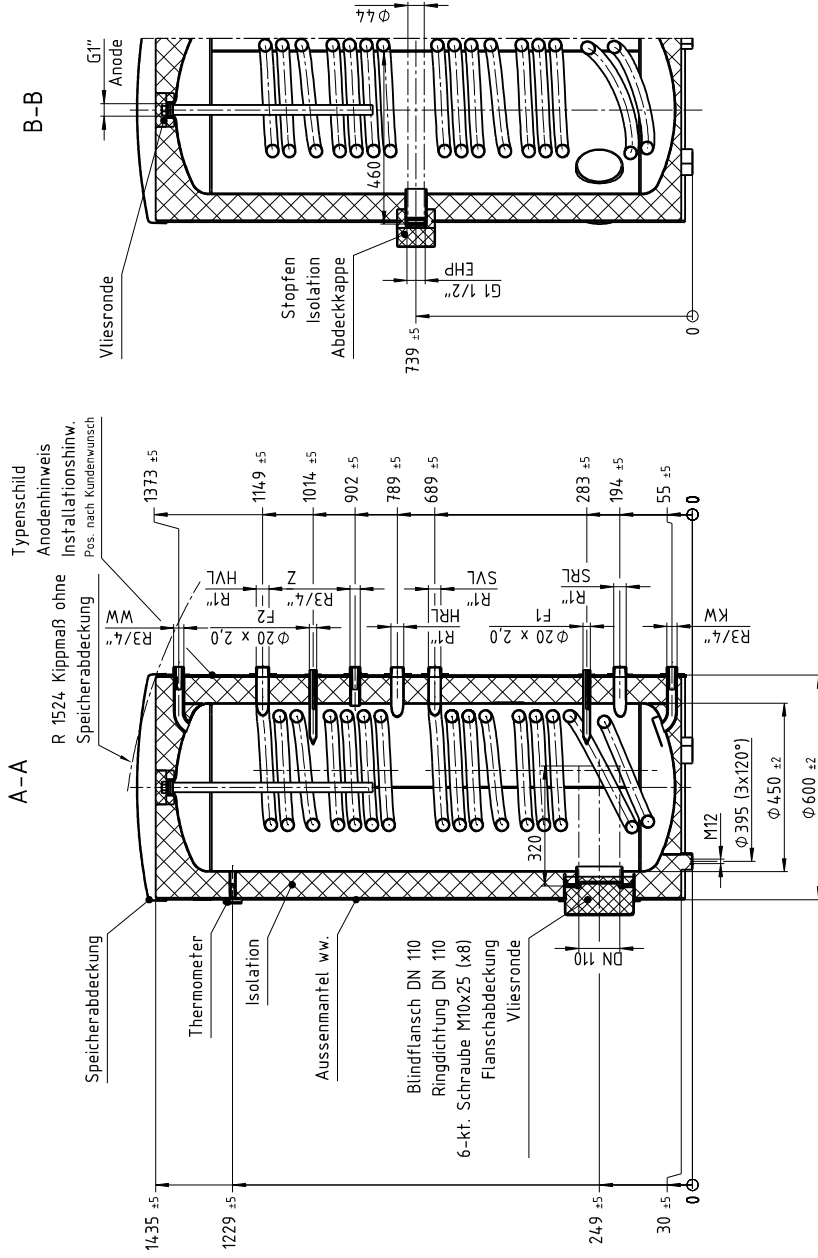
HVL = Vorlauf Heizung
HVL = Vorlauf Heizung

HRL
=Rücklauf Heizung

SVL = Vorlauf Solar

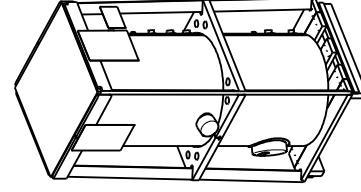
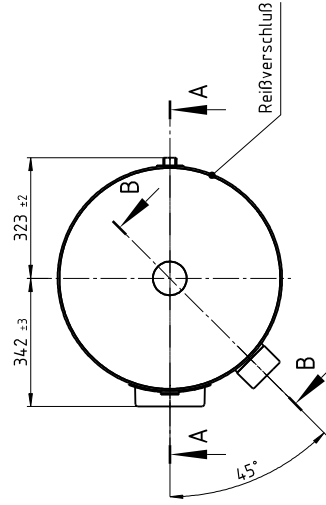
$F(12, \dots)$ = Fühler

FHP = 0,01 Einheiten Heiznatrone



1.20

Ansicht mit Verpackung

[illegible]